


Het stembureau toegankelijk in 7 stappen

1. Parkeren & route naar entree

- Zorg dat er minstens **1 gehandicaptenparkeerplaats** binnen **100 meter** van de entree is. (minimale breedte: **2,0 meter + 1,5 meter** manoeuvreerruimte).

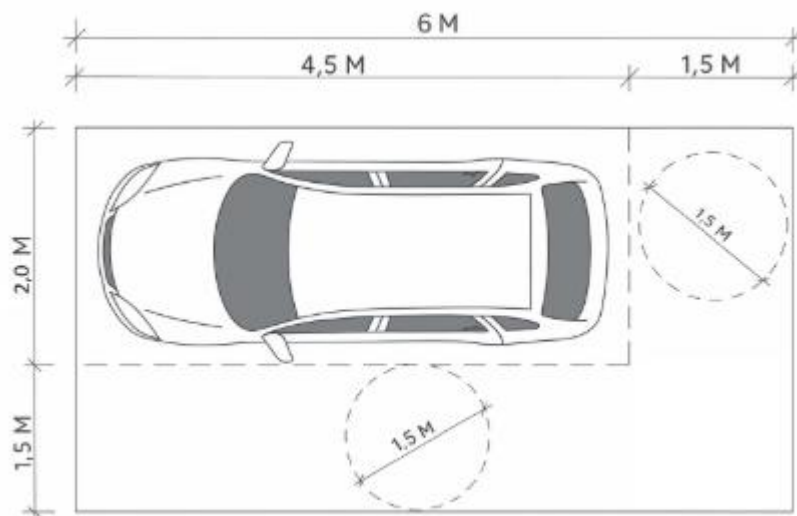

- De route vanaf de parkeerplaats of stoep moet **vlak en verhard** (geen grind/zand) zijn en minimaal **1,2 meter** breed en obstakelvrij.

2. Drempels en Hellingbanen

- De drempelhoogte mag maximaal **2 cm** zijn zonder drempelhulp.
- Een ingezette drempelhulp is minimaal 85 cm breed, stabiel en heeft antislip.
- De maximale helling is afhankelijk van de te overbruggen hoogte (zie de bijlage)
- De breedte van de hellingbaan is minimaal **1,2 meter**.
- De hellingbaan heeft **stevige leuning**en aan één of beide zijden (bij hoogteverschil ≥ 25 cm).

3. Deuren

- Doorgangsbreedte moet minimaal **85 cm** zijn (zet bij een dubbele deur beide vleugels open).
- De deur is **licht te openen** of automatisch (let op de instelling van de deurdrangers).
- Er zijn geen hoge dorpels (> 2 cm) zonder drempelhulp.


4. Binnenroute naar stemruimte

- De minimale breedte van de gangen is **1,2 meter** en deze zijn obstakelvrij.
- Er zijn geen losse kabels, matten of gladde vloerdelen.
- Een eventuele trap heeft een leuning en contrasterende markeringen op de treden.
- In geval van een trap is er ook een lift aanwezig voor rolstoel- en scoormobielgebruikers .


5. Stemruimte

- Er is minstens **1 stoel met armleuningen** aanwezig.
- Er is goede verlichting in alle stemhokjes.

- Minstens **1 stemhokje** heeft een verlaagd werkblad (max op 80 cm hoogte):
 - Vrije hoogte onder het schrijfblad **70 cm**
 - Vrije beenruimte min. **60 cm** diep
 - Vrije breedte onder het schrijfblad voor rolstoel **min 80 cm** breed

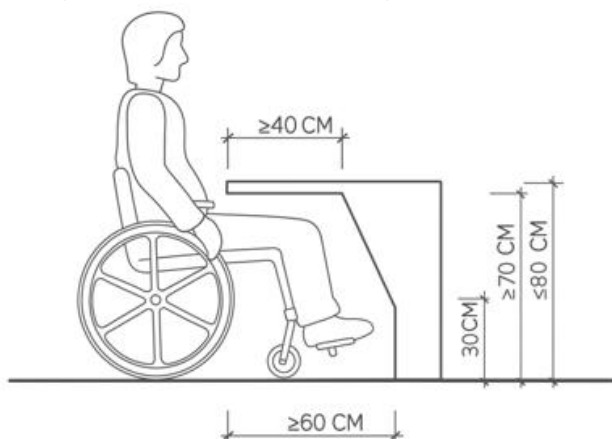


- De stembus is bereikbaar vanuit de rolstoel (inworp op maximaal **110 cm hoogte**).

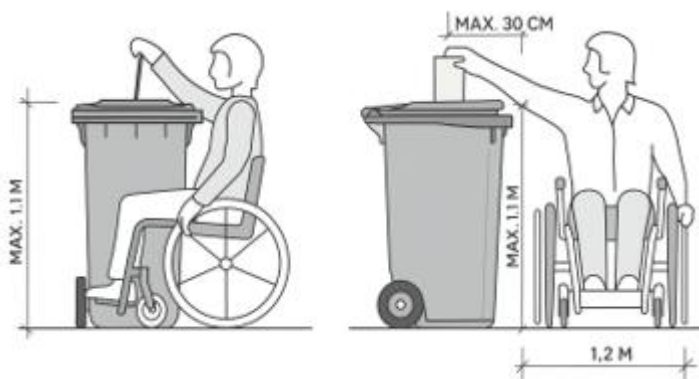

6. Informatie & hulpmiddelen

- De kandidatenlijst is goed leesbaar, op hoogte **1 – 1,8 meter**, zonder hinderlijke reflectie.

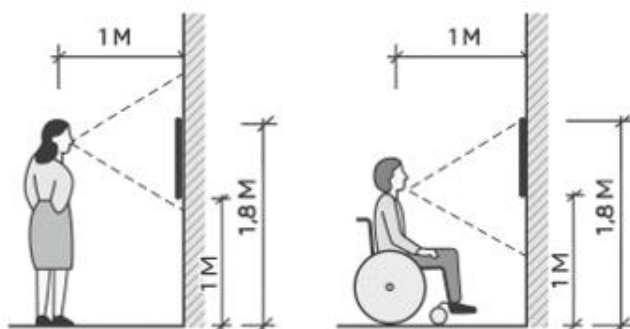

- Er is een werkende leesloep aanwezig.
- Er is bewegwijzering met hoog contrast (licht/donker), en letters zijn **≥ 2 cm hoog**.

7. Laatste check

- De hele route van buiten tot stemmen kan **zelfstandig** worden afgelegd zonder hulp.
- Eventuele obstakels zijn verwijderd of overbrugd vóór de opening.
- Tip:** Test de route samen met een ervaringsdeskundige (bijv. een rolstoelgebruiker) vóór de verkiezingsdag.

Bijlage: Hellingbaan

Vanaf drempels hoger dan **2 cm** adviseren we om een drempelhulp/hellingbaan te plaatsen.

Voor alle hellingbanen gelden de volgende eisen:

- Een breedte van 1,2 m over de gehele lengte van de hellingbaan
- Boven en onder de hellingbaan moet een vlak van 1,5x1,5 meter zijn om te kunnen draaien met een rolstoel.
- Vanaf 25 cm hoogteverschil moet er een leuning geplaatst worden op 85-95 cm hoogte vanaf de hellingbaan.
- Er moet een afrijdbeveiliging zijn op de hellingbaan
 - Bij 5-50 cm hoogteverschil een opstaande rand van 5cm hoog
 - Bij 50-100 cm hoogteverschil een borstwering met een leuning op 85-95 cm hoogte vanaf de hellingbaan.
- Bij hoogteverschillen van meer dan 50 cm moet halverwege de hellingbaan een vlak rustbordes geplaatst worden van minimaal 1,5 meter lang.
- De helling hangt af van de te overbruggen hoogte

Hoogteverschil	Helling (Hoogte : Lengte)
2-5 cm	1:6
5-10 cm	1:10
10-25 cm	1:12
25-50 cm	1:16
50-100 cm	1:20

Voorbeeldberekeningen voor het bepalen van de lengte van de hellingbaan:

Hoogteverschil	Verhouding H:L	Lengte hellingbaan
4 cm	1:6	4 x 6 cm = 24 cm
8 cm	1:10	8 x 10 cm = 80 cm
20 cm	1:12	20 x 12 cm = 240 cm
35 cm	1:16	35 x 16 cm = 560 cm
90 cm	1:20	90 x 20 cm = 1800 cm + rustbordes 150 cm = totaal 1950 cm (19,5 m)

